




A

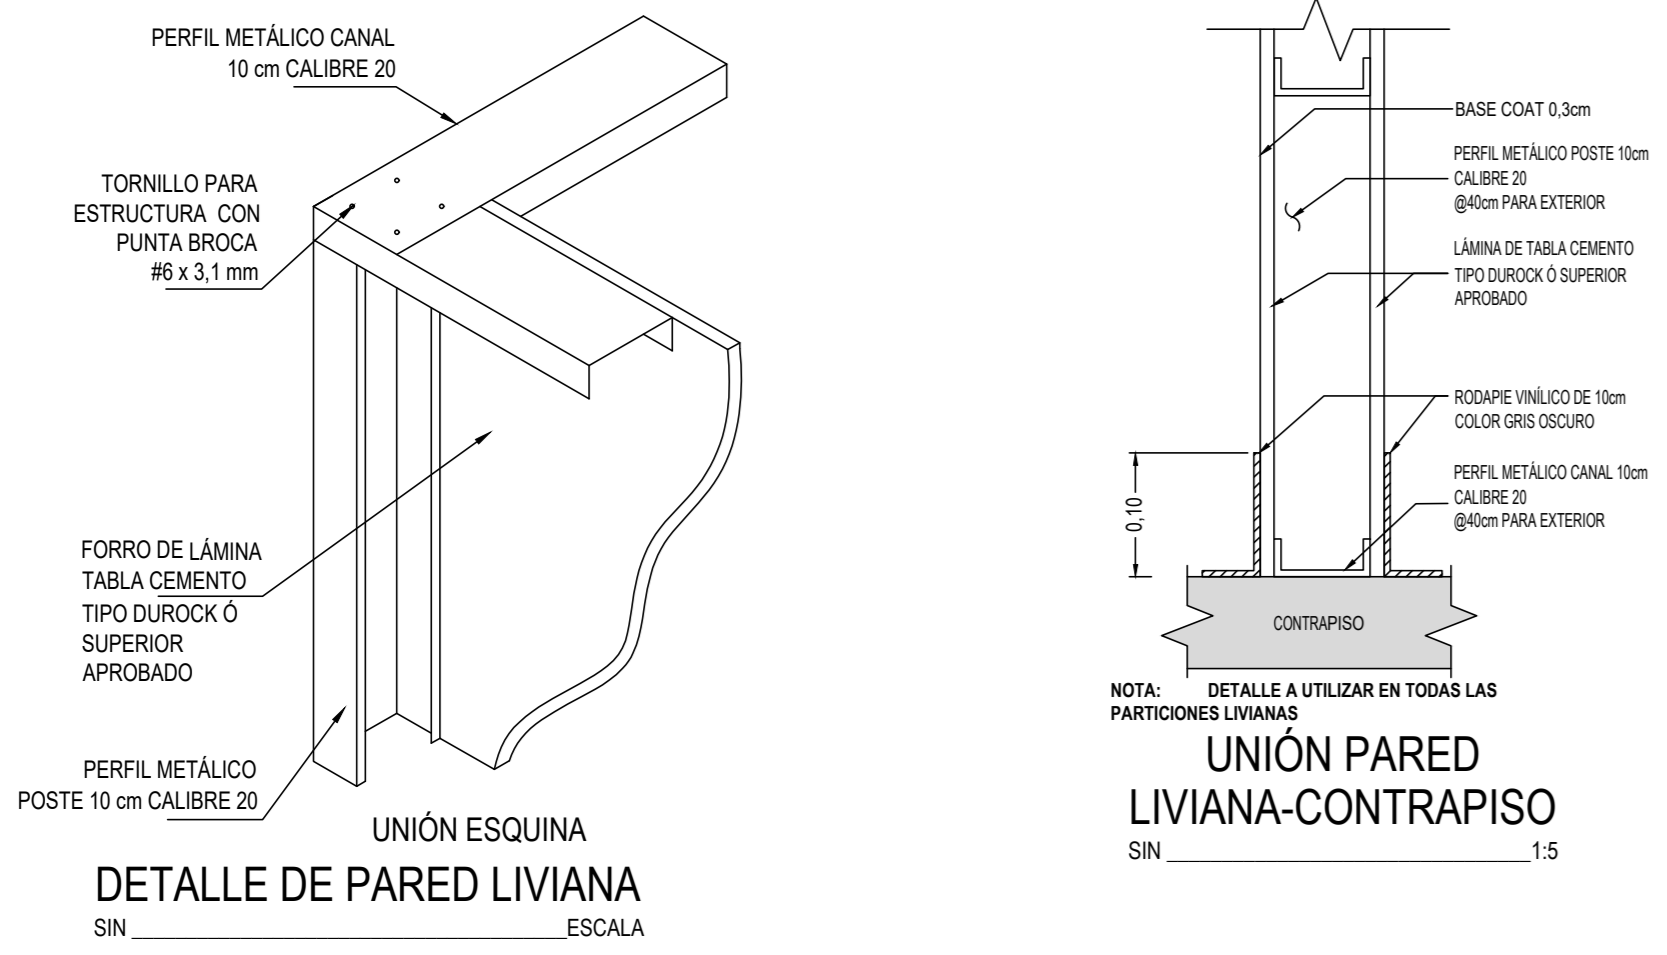

B

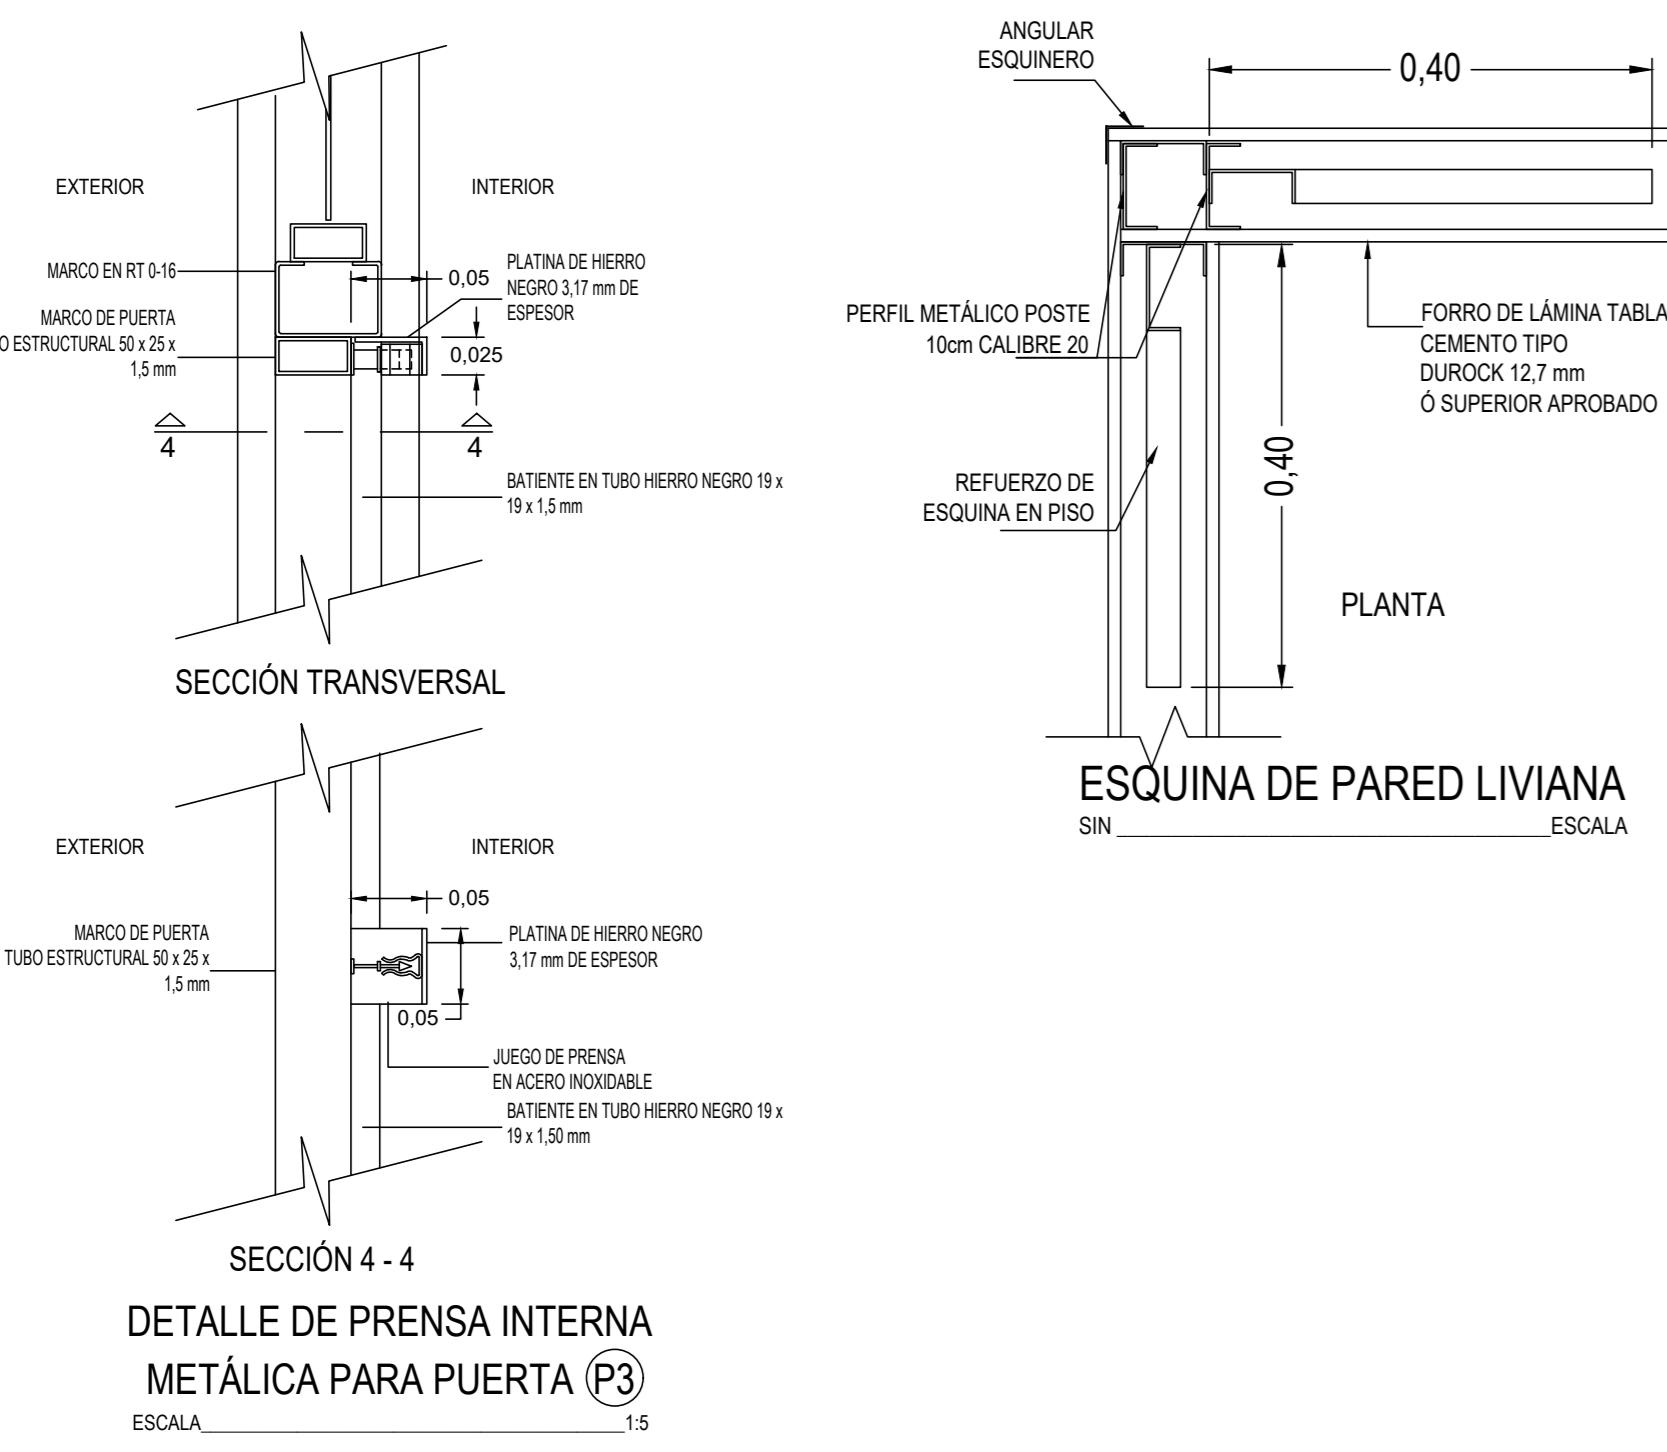

C


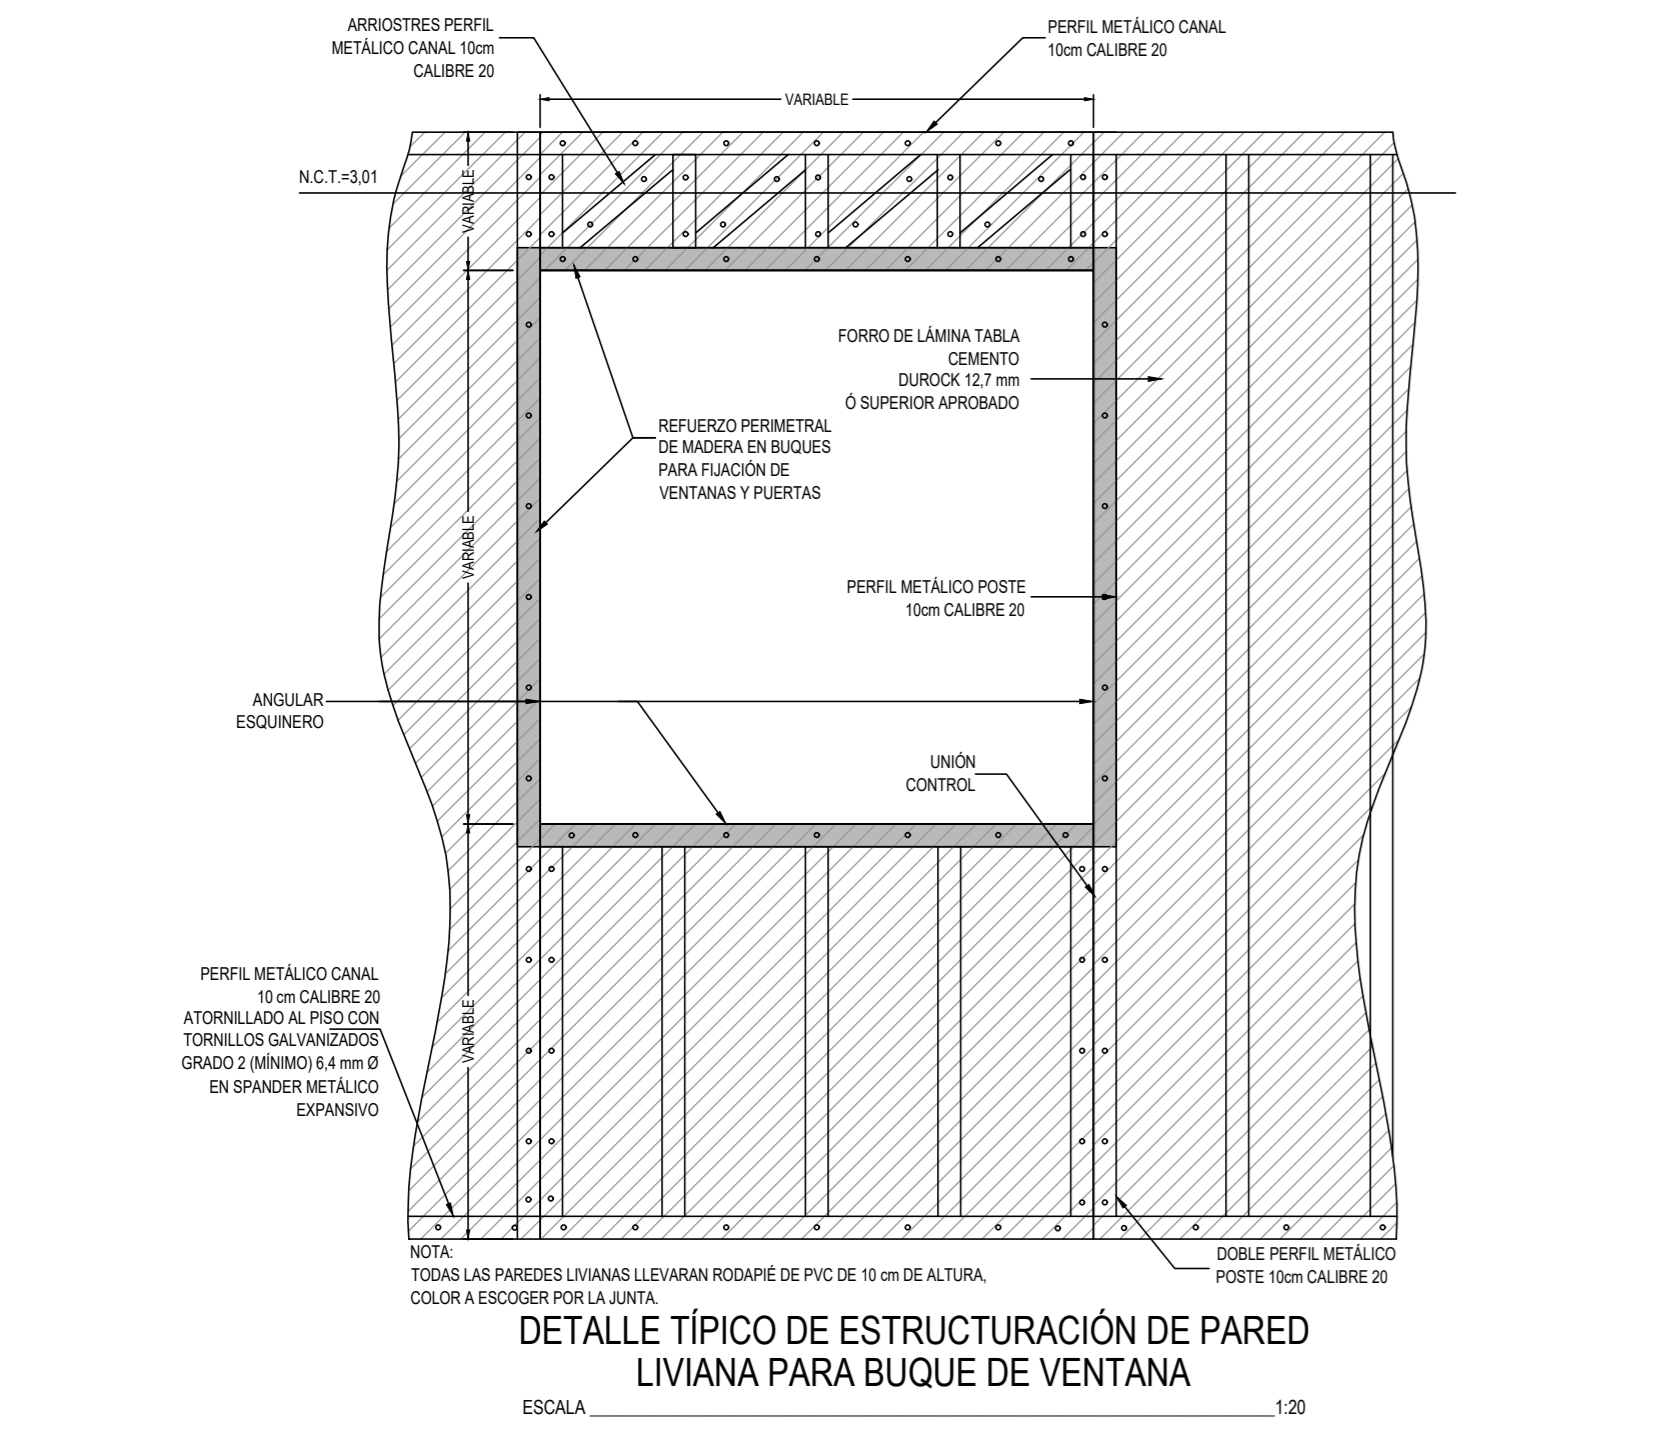


1

2


3

2

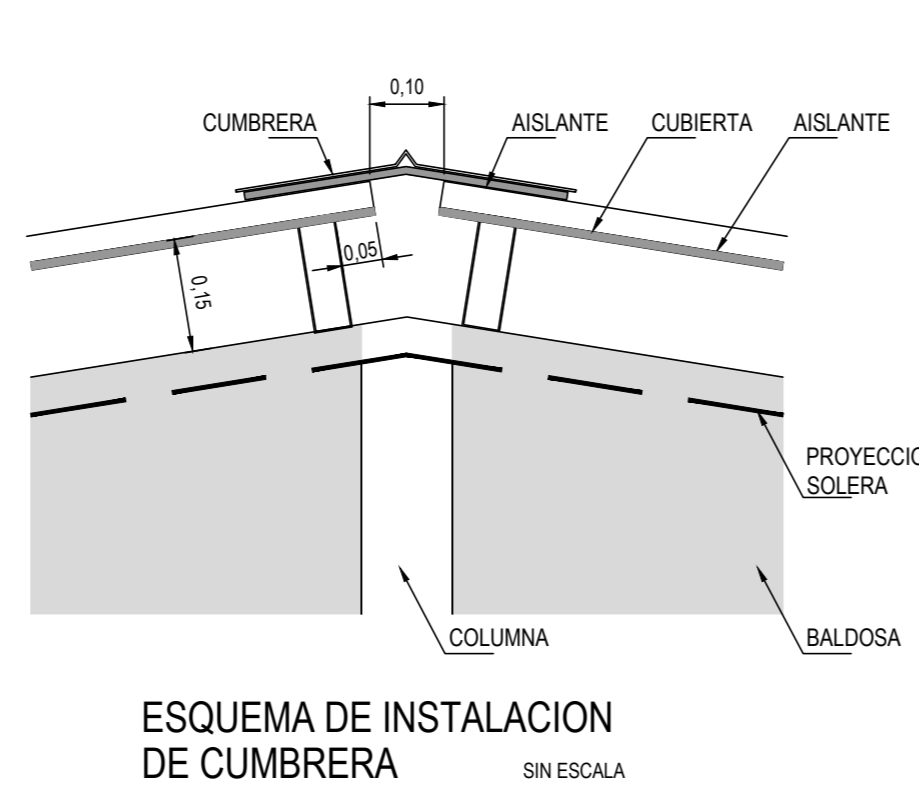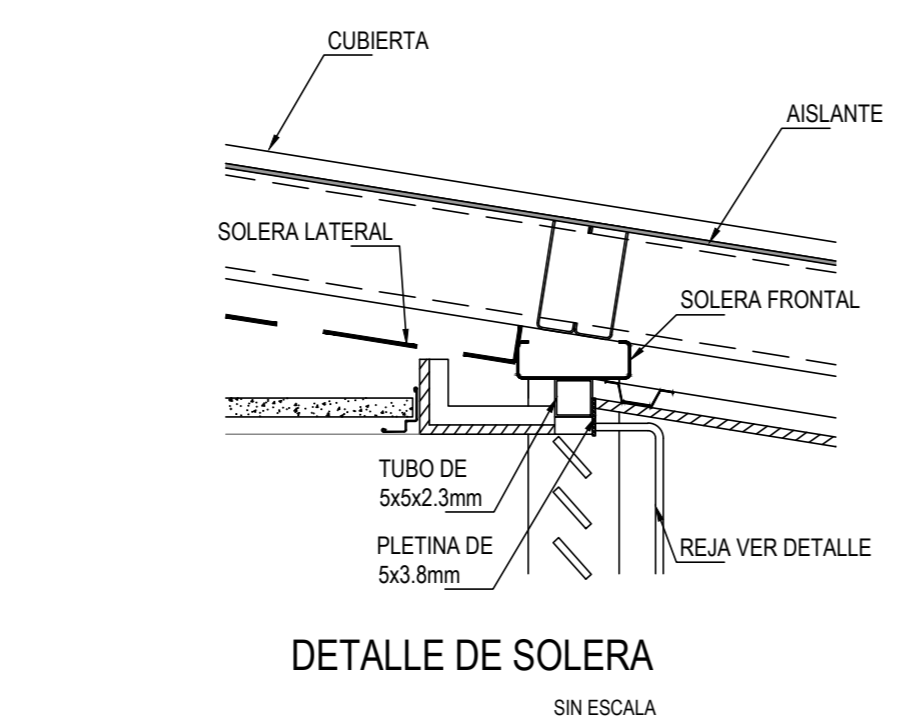


3

4

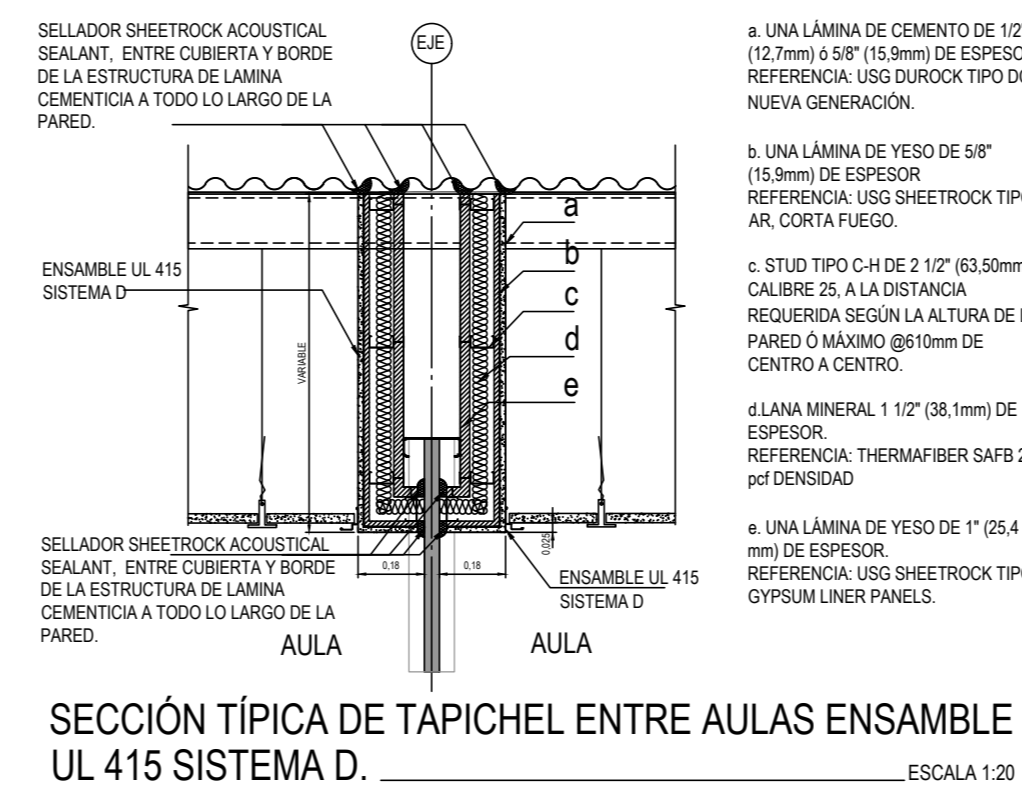

4

| SIMBOLOGÍA |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| SÍMBOLO    | DESCRIPCIÓN                          |
| N.T.       | NIVEL DE TERRENO TERMINADO. (0=0,00) |
| N.P.T.     | NIVEL DE PISO TERMINADO. (0=0,30)    |
| N.L.T.     | NIVEL DE LOSA TERMINADA. (0=0,25)    |
| N.C.T.     | NIVEL DE CIELO TERMINADO.            |
| N.S.C.     | NIVEL SUPERIOR DE CERCHA.            |
| N.I.C.     | NIVEL INFERIOR DE CERCHA.            |
| O.S.A.     | O SUPERIOR APROBADO.                 |
| N.E.C.     | NO ENTRA EN CONTRATO                 |
| P          | SÍMBOLO DE TIPOS DE PUERTA.          |
| W          | SÍMBOLO DE TIPOS DE VENTANA.         |

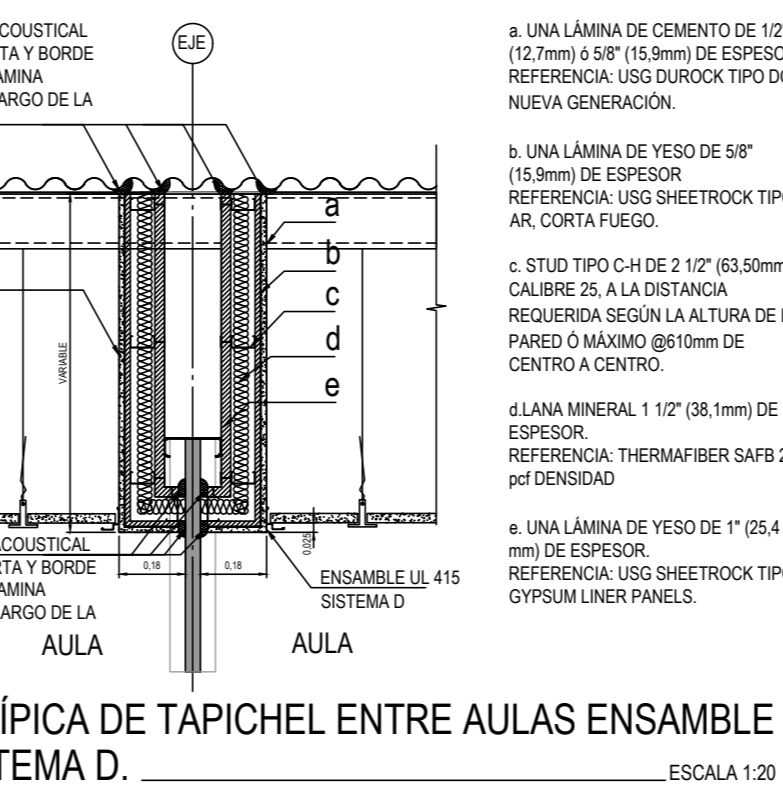

4

5

| TABLA DE ACABADOS                          |  |
|--|--|
| ACABADOS PARA BALDOSAS, PEDESTALES Ó Muros |  |
| RX   | REPELLO FINO DE 3mm MORTERO CEMENTICIO PRE-MEZCLADO PARA REPELLO DE APLICACIÓN MANUAL QUE CONTIENE ADITIVOS QUE GARANTIZAN UNA EXCELENTE ADHERENCIA ASI COMO UN CURADO CONTROLADO. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SEGUN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. SE DEBERA PINTAR CON GOLTEX A.H. SATINADO 50/2-100/000. DE PINTURAS SUR O SUPERIOR APROBADO. ESPESOR SECO POR CAPA ES DE 1 MIL. APLIQUE EL NUMERO DE CAPAS NECESARIO PARA OBTENER EL CUBRIMIENTO REQUERIDO. MINIMO 2 CAPAS. COLOR A ESCOGER. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN SEGUN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE.   |
| MD   | PARTICIÓN LIVIANA TIPO MURO SECC. ESTRUCTURA (POSTES Y CANALES) EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE MINIMO 30 GA. 75 mm DE ANCHO. A CADA 40 cm CENTRO A CENTRO LÁMINAS AMBAS CARAS, 100% CEMENTO PORTLAND REFORZADO CON DOS MALLAS DE FIBRA DE VIDRIO Y POLIMEROS, ESPESOR: 13mm. REFERENCIA USG DUROCK NEXT GEN E+ O SUPERIOR APROBADO. EMPASTADO CON PASTA PARA USO COMO CAPA BASE DE TODA LA SUPERFICIE COMPLETA POR CEMENTO BLANCO, ADITIVOS FIBRA Y POLIMEROS LATEX. SICOS REFERENCIAL. CEMENTO FLEXIBLE BASEFLEX MARCA DUROCK O SUPERIOR APROBADO. TRATAMIENTO DE JUNTAS - COMPUERTO PARA JUNTAS BASECOAT MARCA DUROCK O SUPERIOR APROBADO.   |
| RI   | REPELLO FINO DE 3mm MORTERO CEMENTICIO PRE-MEZCLADO PARA REPELLO DE APLICACIÓN MANUAL QUE CONTIENE ADITIVOS QUE GARANTIZAN UNA EXCELENTE ADHERENCIA ASI COMO UN CURADO CONTROLADO. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SEGUN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. Y SELLADOR REPLENTE AL AGUA IGUAL A HIDROSTOP DE SUR O SUPERIOR APROBADO. SE DEBERA PINTAR CON GOLTEX A.H. SATINADO 50/2-100/000. DE PINTURAS SUR O SUPERIOR APROBADO. ESPESOR SECO POR CAPA ES DE 1 MIL. APLIQUE EL NUMERO DE CAPAS NECESARIO PARA OBTENER EL CUBRIMIENTO REQUERIDO. MINIMO 2 CAPAS. COLOR A ESCOGER. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN SEGUN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE.   |
| CL   | CONCRETO CON ACABADO LAVADO Y SELLADOR DE CONCRETO PENETRANTE DECO 20 DE DEAN ENTERPRISES INC. DISTRIBUIDO POR SELLA-TEK DE COSTA RICA SA. O SIMILAR APROBADO. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN SEGUN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE.   |
| AZ   | ENCHAPE DE AZULEJO ALTURA DE 1,90m S.N.P.T.  |
| OTROS ACABADOS                             |  |
| Bn   | PINTURA INTUMESCENTE PROTECTORA AL FUEGO, BASE AGUA, PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS. CERTIFICADA UL D05(2) HORAS DE RETARDO DE ACUERDO A UL 263 (ASTM E-119) UL D861 UL NIEL Y Y53. UL Y534. ESPESOR POR CAPA SECA: APLICACIÓN CON PISTOLA 1000 MICRONES (1 mm) APLICACIÓN CON BROCHA 300 MICRONES (0,3 mm) EL NUMERO DE CAPAS Y ESPESOR FINAL DE LA PELÍCULA PARA LOGRAR LA PROTECCIÓN REQUERIDA DEPENDE DE LAS SECCIONES Y TAMAÑO DE LOS ELEMENTOS DE ACERO PARA LO CUAL SE DEBERA CONSULTAR CON EL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR DE LA PINTURA. EL CONTRATISTA PRESENTARÁ CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O SU DISTRIBUIDOR DEL ESPESOR DE PELÍCULA REQUERIDA. EL METODO DE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EL PRIMARIO A APLICAR Y EN GENERAL LA FORMA Y CONDICIONES DE APLICACIÓN DE LA PINTURA SERÁN SEGUN LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO. REFERENCIA FIRETEX FX5120 DE SHERWIN WILLIAMS O SUPERIOR APROBADO. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN SEGUN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. |

5

| TABLA DE ACABADOS  |   |
|--------------------|---|
| ACABADOS DE CIELOS |   |
| C                  | CIELO SUSPENDIDO, GYPSUM CON RECUBRIMIENTO VINILICO, 7mm. REFERENCIA "GRIDSTONE FIRE SHIELD UL G222, FSW-G" (DOS HORAS DE RETARDO), FABRICADO POR NATIONAL GYPSUM O SUPERIOR APROBADO, CON SISTEMA DE SUSPENSIÓN EXPUESTO EN ALUMINIO ESMALTADO TIPO PESADO ANTISIBAMCO (14x7) 23,8mm EN CUADRICULO DE 0,61x0,61m CON SOPORTES DE ANGULAR DEL MISMO SISTEMA.  |
| S                  | LÁMINA DE YESO TIPO USG SHEETROCK BRAND MOLD TOUGH PANELS FIRECODE® X AND FIRECODE 1220x2440x13mm MARCA NATIONAL GYPSUM COMPANY O SUPERIOR APROBADO. ESTRUCTURA METALICA DE PERFILES GALVANIZADOS @60mm a.d. Y ANGULARES EN LOS PERIMETROS PINTURA ACRILICA, PROTECTOR STANDARD PVA, ACRILICA, LINEA 1000, O SIMILAR APROBADO, DONDE APLIQUE CON MASILLA. DOS MANOS. ESPESOR PELICULAS SERA DE 1,5 MILESIMAS. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN SEGUN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE.   |
| ACABADOS DE PISOS  |   |
| T                  | PISO DE TERRAZO PULIDO. EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR MUESTRAS SEGUN ESPECIFICACIONES. A ESCOGER POR LA JUNTA.  |
| E                  | PISO DE CONCRETO CON ACABADO ESCOBILLADO.   |
| AZ                 | PISO CON ENCHAPE DE AZULEJO.  |
| CL                 | PISO DE CONCRETO CON ACABADO LAVADO Y SELLADOR DE CONCRETO PENETRANTE DECO 20 DE DEAN ENTERPRISES INC. DISTRIBUIDO POR SELLA-TEK DE COSTA RICA SA. O SIMILAR APROBADO. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN SEGUN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. ANCHO DE FRANJA 30 cm.   |
| OTROS ACABADOS     |   |
| SM                 | SUPERFICIES METÁLICAS: PREPARADA LA SUPERFICIE A PINTAR, SE APLICARÁN DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA TIPO MINIO ROJO O SUPERIOR APROBADO Y POSTERIORMENTE DONDE SE REQUIERA, DOS MANOS DE ESMALTE ANTICORROSIVO TIPO LOXORRITE O SUPERIOR APROBADO (PROPIEDADES: MINIMAS SÓLIDOS POR VOLUMEN 62% +1, SÓLIDOS POR PESO 79% +1) (1,97MILIS POR CAPA). EN LAS SUPERFICIES DE HIERRO GALVANIZADO EXPUESTAS, SE APLICARÁN DOS MANOS DE PINTURA ADHERENTE AL GALVANIZADO TIPO CORROSTYL O SUPERIOR APROBADO (1,6 MILIS POR CAPA) Y POSTERIORMENTE, DOS MANOS DE ESMALTE TIPO LOXORRITE O SUPERIOR APROBADO, PARA ELEMENTOS METÁLICOS ESTRUCTURALES VER NOTAS DE PINTURA EN LÁMINAS ESTRUCTURALES. |

5

CONTRATO OC 1126349  
MONTO c 49,929,121.00  
FECHA VISADO CFIA 09/12/2023  
CATASTRO SJ-111111-1111  
ÁREA DE TASACIÓN (CFIA) 144 M2  
REGISTRADO POR A-5903  
BITACORA

ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 AÑOS. VENCE EL 09/12/2027 (vencimiento aplica sólo a planos constructivos)

SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN DEL SELLO Y EL RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CÓDIGO, EL SELLO ES NULO.

NOMBRE DEL PROYECTO  
Sala de Profesores DIE 2016 144 m²  
CLASIFICACIÓN SEGÚN DECRETO 36550  
INSCRIPCIÓN DE PLANOS TIPO ANTE CFIA

PROPIETARIO CÉDULA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 2-100-042002

DIRECCIÓN UBICACIÓN  
AVENIDA 3 CALLE 1, SAN JOSÉ  
PROVINCIA: SAN JOSÉ  
CANTÓN: SAN JOSÉ  
DISTRITO: CARMEN

Elaboración de planos y documentos

ANTEPROYECTO A-5903 SHEDDEN HARRIS MARIO ENRIQUE  
IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR  
IE-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS FABRICIO

PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A-5903 SHEDDEN HARRIS MARIO ENRIQUE  
IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR  
IE-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS FABRICIO

ATENCIÓN MUNICIPALIDAD

Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecución de obra

No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO MUNICIPAL hasta que se complete la información bajo esta leyenda y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica

PROYECTO:  
**SALA DE PROFESORES (144m²)**  
PROTOTIPO 2023

-DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE  
ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS.  
ING CIV. HECTOR MENDOZA MORA  
ING ELÉC. FABRICIO BENAVIDES ARIAS

INFORMACIÓN REGISTRO PÚBLICO:

PROPIETARIO:  
CÉDULA JURÍDICA:  
ÁREA:  
PLANO CATASTRO:

CONTENIDO:

-SECCIONES DE PARED  
-DETALLES

|          |       |                  |
|----------|-------|------------------|
| ESCALA   | FECHA | LÁMINA           |
| INDICADA | 2023  | <b>A-03 3/13</b> |

A

B

C

D